


1 Dambis - Olmelele

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

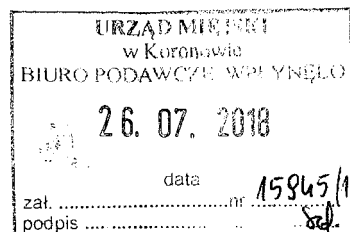

Nakło nad Notecią 23-07-2018
MU/KA/L.dz. PEO18P137265

Uzgodnienie

dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice.

Odpowiadając na pismo IPP-7013.12.5.2018 z dnia 06.07.2018r. przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną oraz pozytywnie zaopiniowane rysunki z przekrojami poprzecznymi.

Uwagi:

W miejscach skrzyżowania elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV z projektowaną nawierzchnią drogi należy zaprojektować na istniejące kable rury osłonowe dwudzielne.

W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z w/w inwestycją należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków na ich przebudowę.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:


1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o.o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
3. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie przekopów poprzecznych.
4. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji.
Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
5. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
8. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
9. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
10. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

Załączniki:

- 1) 2 - egz. map
- 2) 2- egz. profili
- 3) 1 - egz. zasady przetwarzania informacji

k/o
MU-a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Nakło
Wz

Marian Kamrowski
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

Centrala


ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2

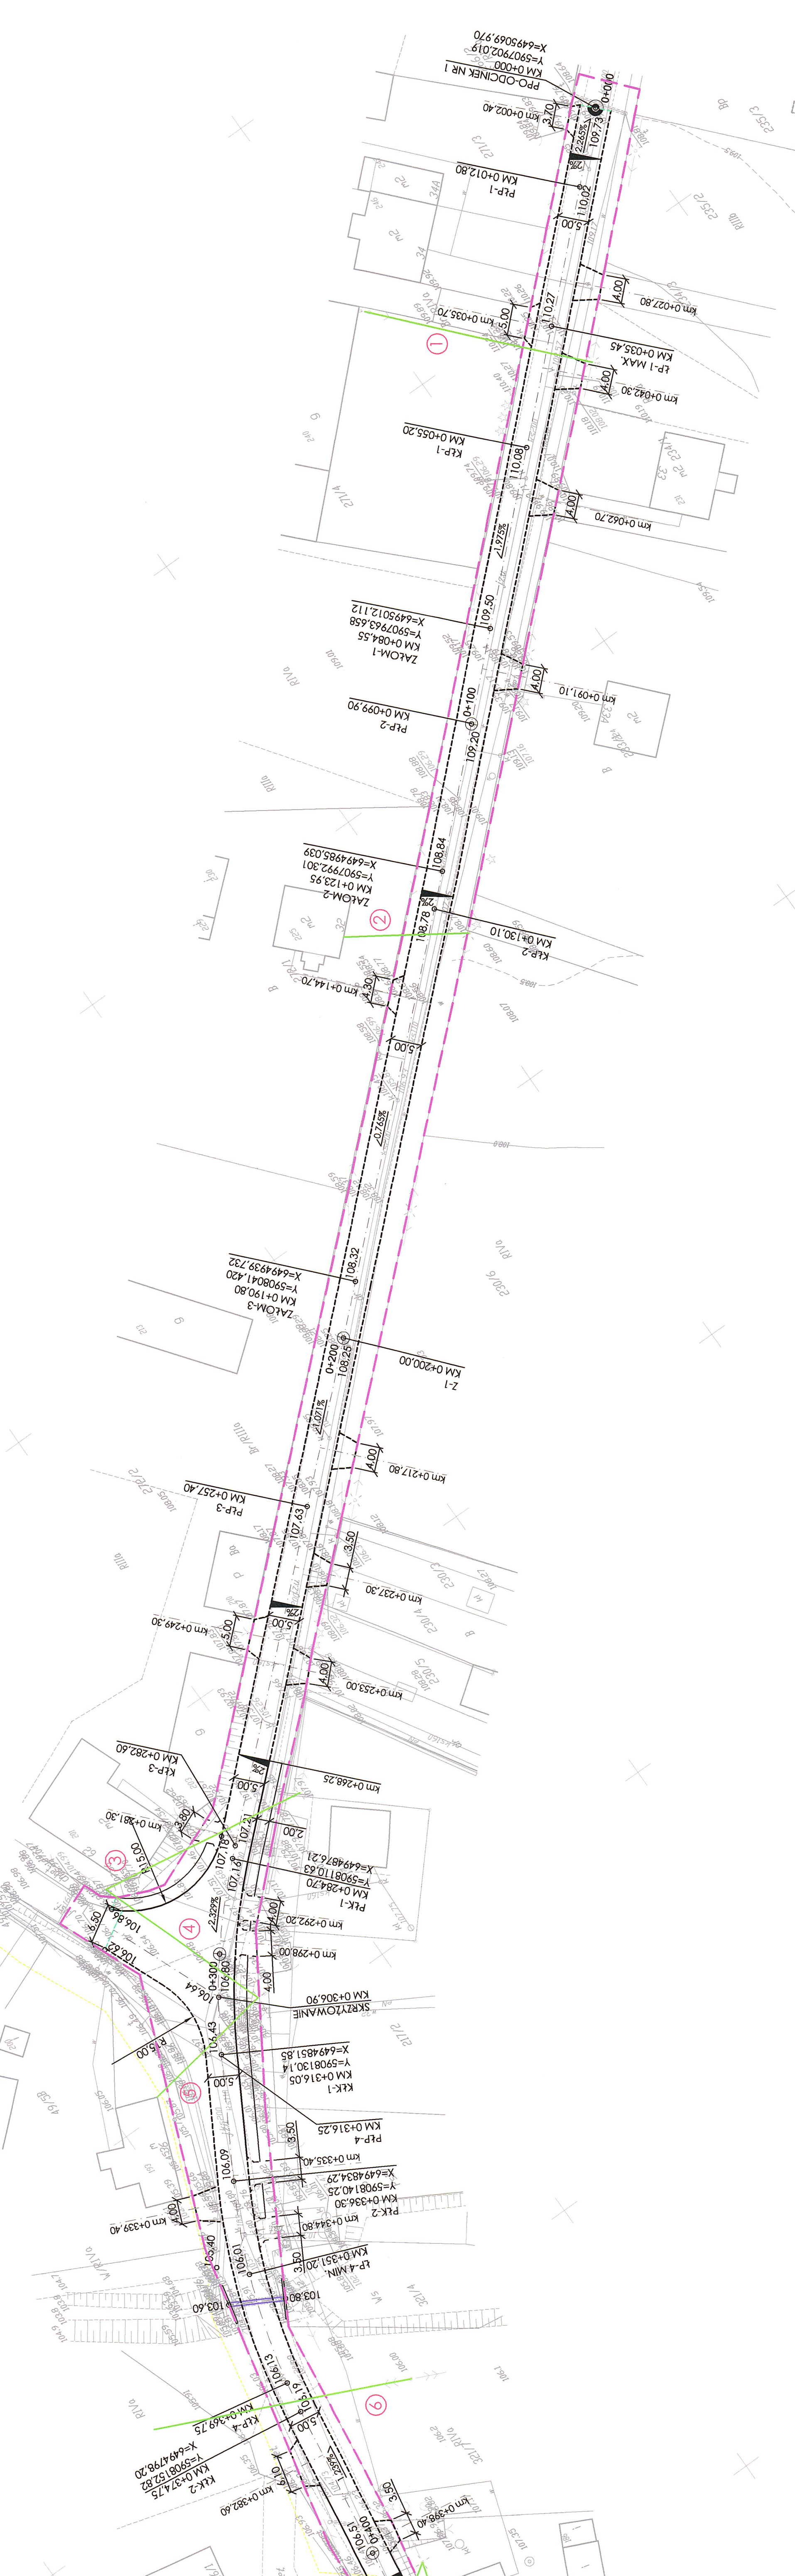

LEGENDA

- oś jezdni
- krawężnik 15x30x100 cm
- krawężnik 12x25x100 cm
- opornik 8x30x100 cm
- linia rozgraniczenia inwestycji
- proj. spadek podłużny
- proj. spadek poprzeczny
- proj. rzędna
- hektometr
- przebieg pod drogą gminną


Uzgodniono w
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nisko
Data: 2023.07.07
Dnia: 2023.07.07
nr: 2023.07.07
numer projektu: 2023.07.07
numer projektu: 2023.07.07

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH IREKLAWOWYCH „MPP” MIŁK PIOTR ul. Świerkiewicza 31, 89-300 Szubin tel./fax: 52 320 35 26 e-mail: biuro@ireklawowy.com.pl NIP: 562 109 18 21		Faza: PW
Inwestor: Gmina Koronowo 88-010 Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1		nr rysunku: 1
Objekt: Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bykowiec, gmina Koronowo		25.06.2018 r.
Tytuł: USYTUOWANIE LINII NAPIĘWIERZNYCH - ARKUSZ NR 1		Podpis
Funkcja: Imię i nazwisko		Specjalność i zakres uprawnień
Projektant: mgr inż. Piotr Miłk		numer uprawnień
Sprawdził: mgr inż. Ewa Miłk		Uprawnienia budowlane do projektowania bud. ogólnego (dot. bud. drogowych) KUP.000970000.07
		Uprawnienia budowlane do projektowania bud. drogowych (dot. bud. drogowych) KUP.000970000.06




	LEGENDA
— — — — —	oś jezdnia
- - - - -	krawężel jezdni
=====	krawężnik 15x30x100 cm
=====	krawężnik żłazdowy 15x22x100 cm
- - - - -	opornik 12x25x100 cm
=====	obrzeża 8x30x100 cm
—— — — —	linia ograniczenia inwestycji
<u>0.200%</u> ↘	proji. spadek poprzeczny
■ 2%	proji. spadek podprzeczny
O 83.40	proj. rzędna
⊙ 0+100	hektometr
=====	przeplot pod drogą gminną
<p>Uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o. Region Dystrykcji Nakielskiej</p> <p><i>Pismo: nr ref. znak 1744/KJL.45.TEAM/1592</i></p> <p>dnia <u>23.02.2018r.</u></p> <p>ENEA Operator Sp. z o.o. ul. napowietrzna linia elektroenergetyczna</p>	


① km 0+039,70
temp. 25 °C

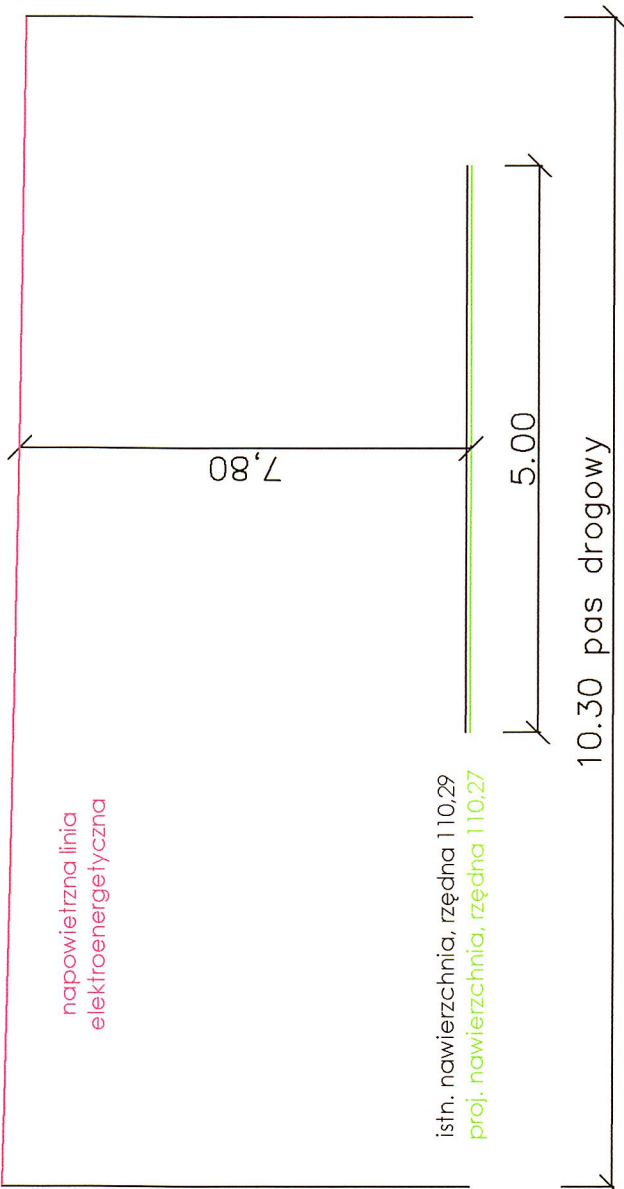


② km 0+134,20
temp. 25 °C

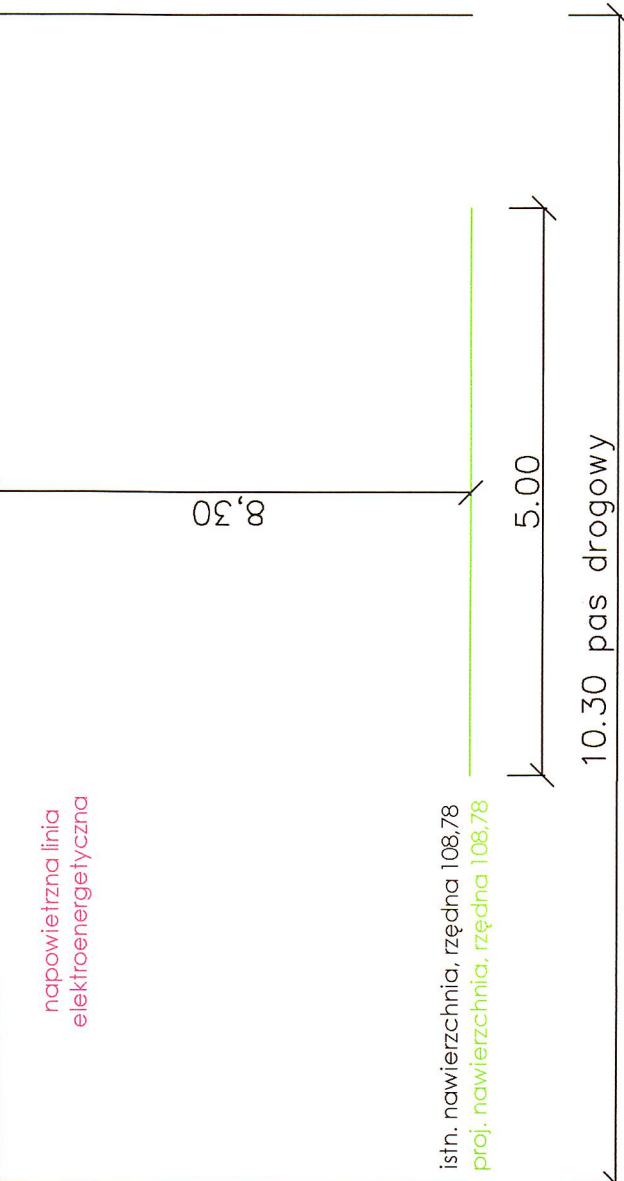


③ km 0+278,80
temp. 25 °C

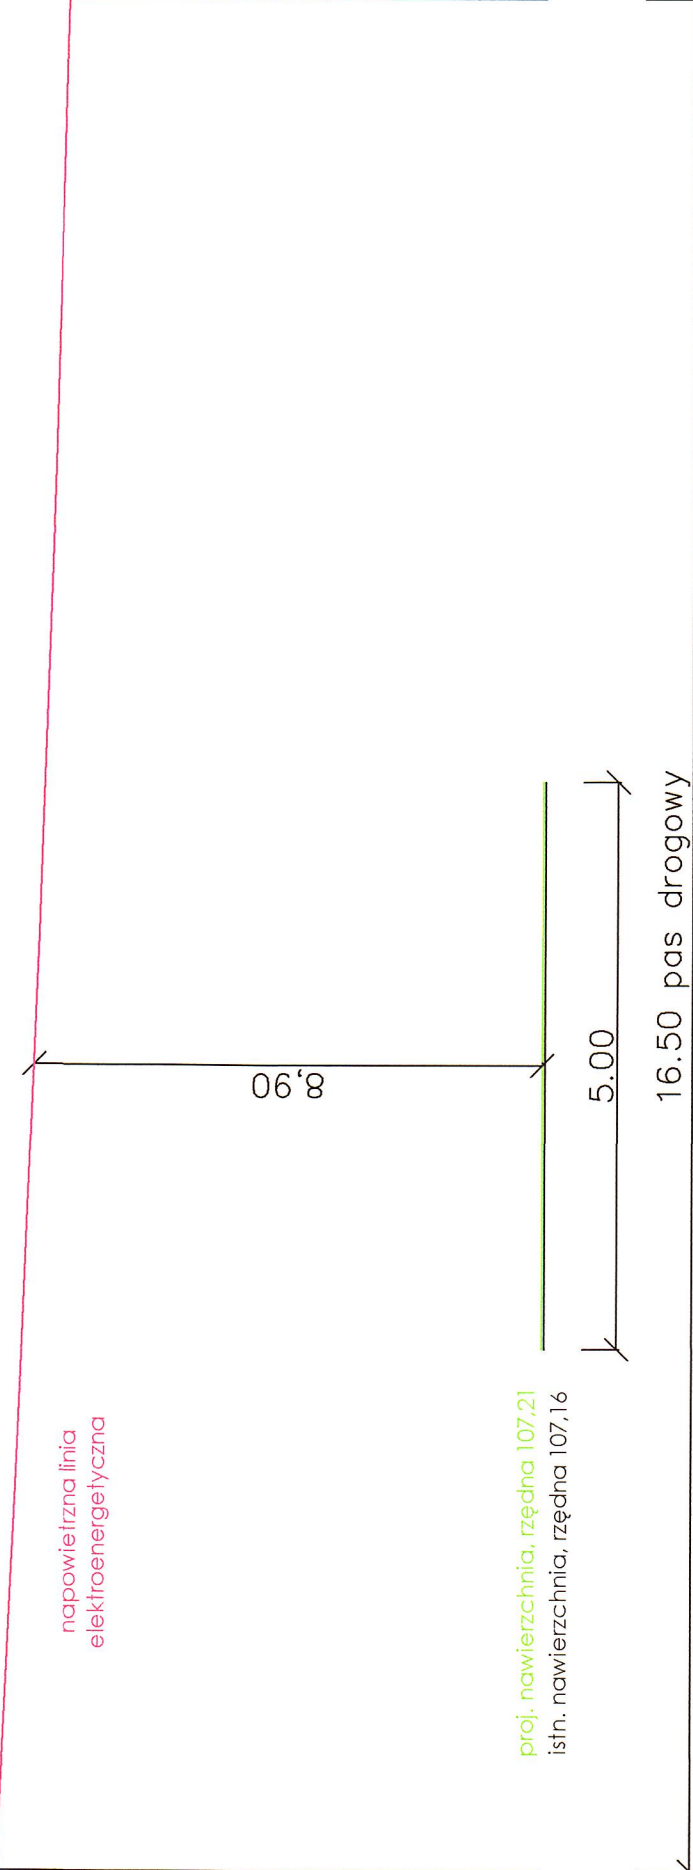


④ km 0+302,50
temp. 25 °C

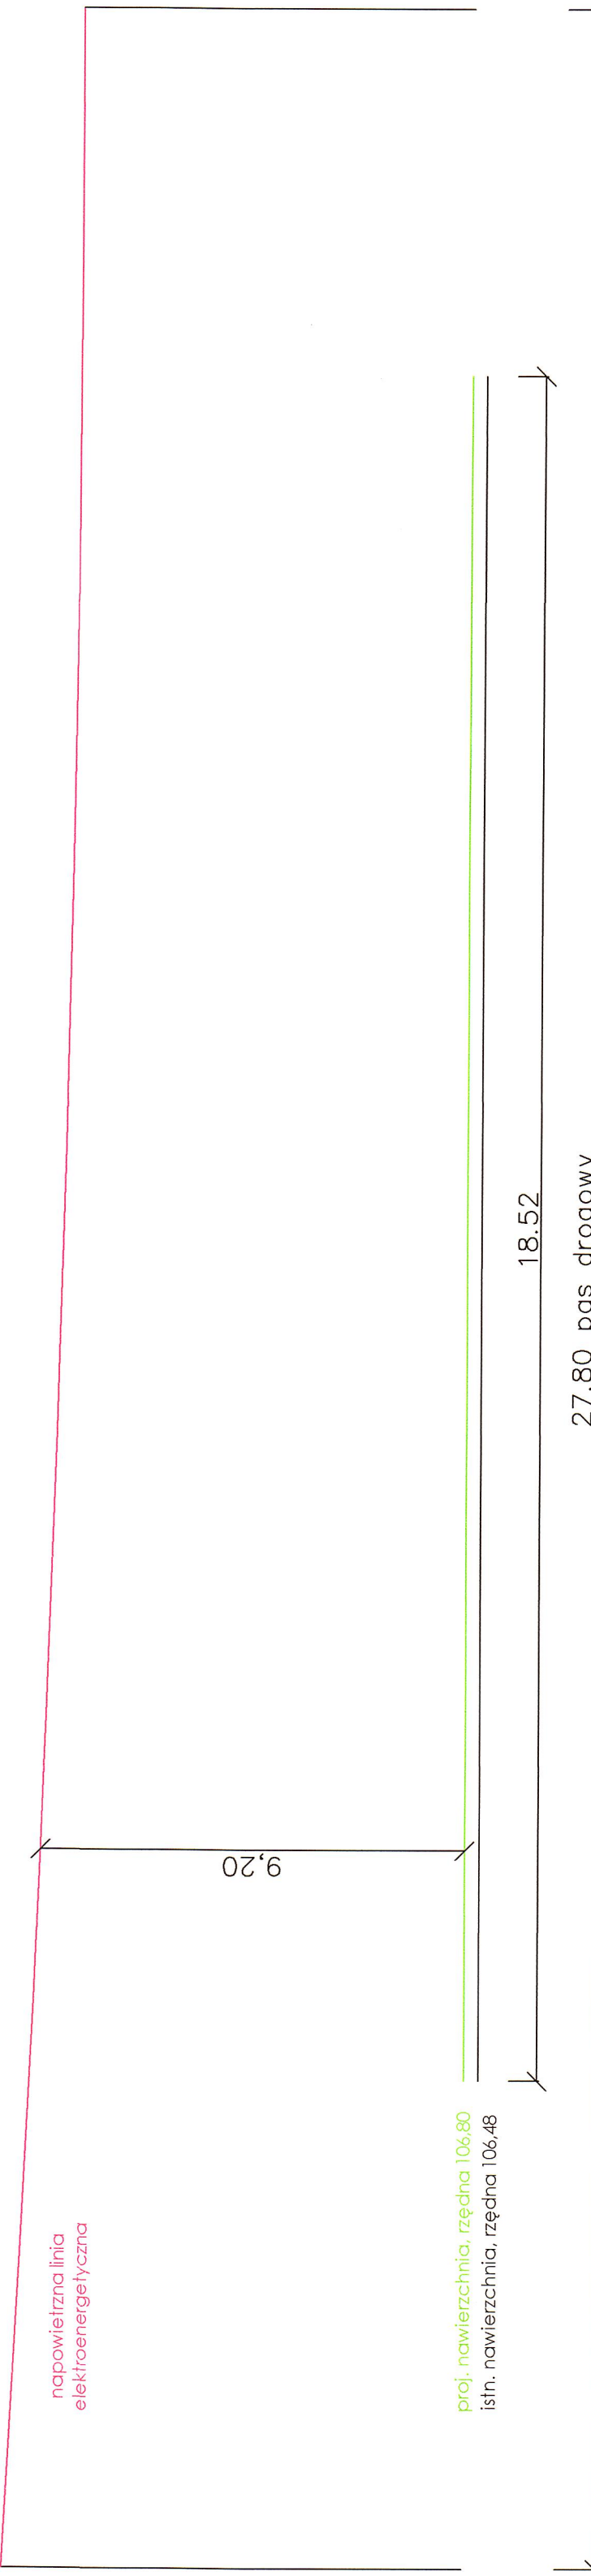


⑤ km 0+313,00
temp. 25 °C

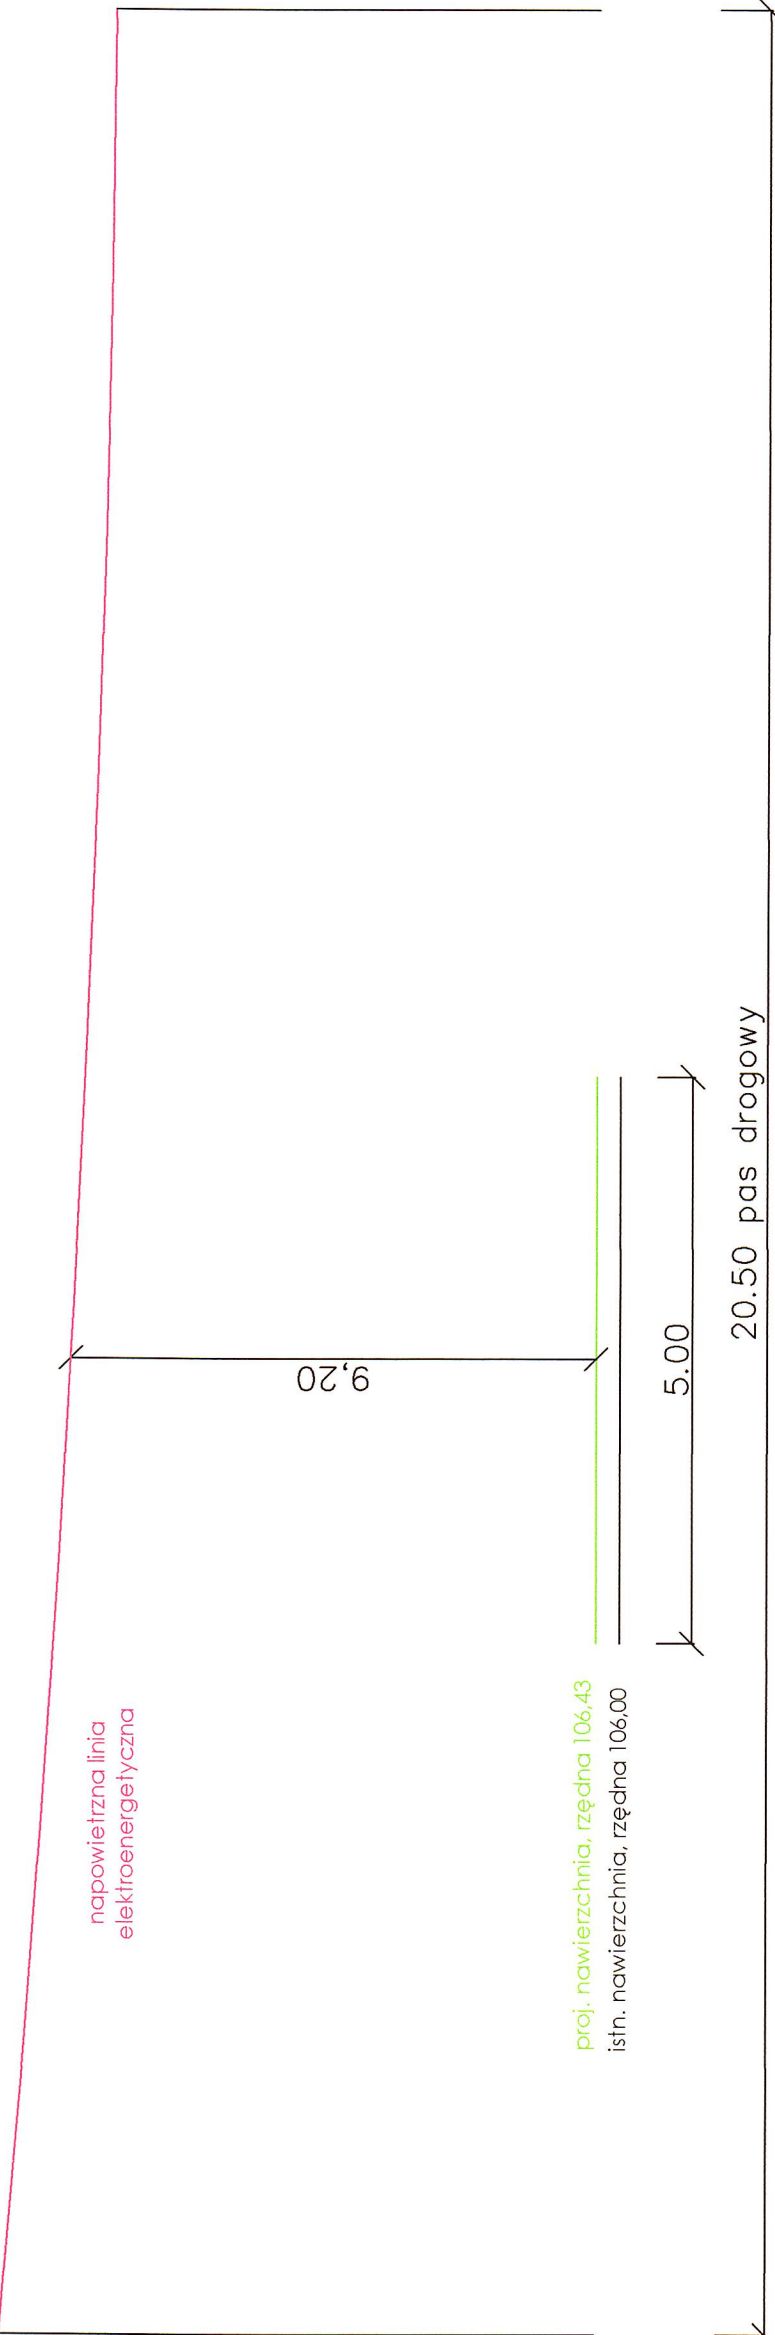


⑥ km 0+373,00
temp. 25 °C

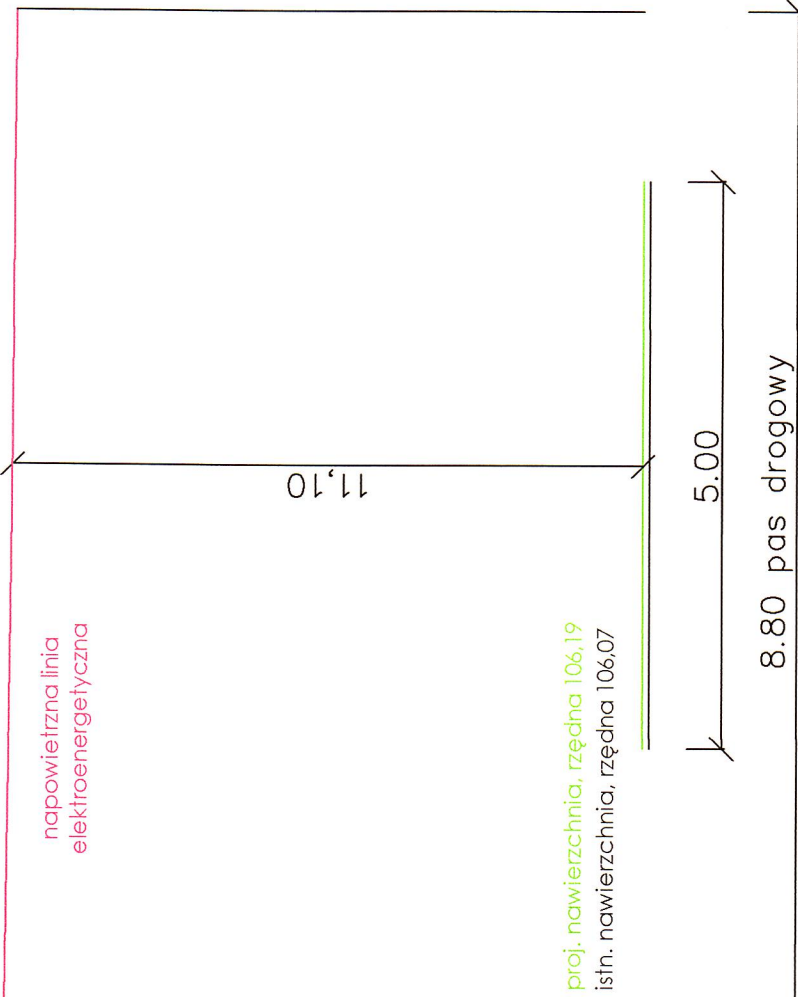


⑥a km 0+373,00
temp. 25 °C

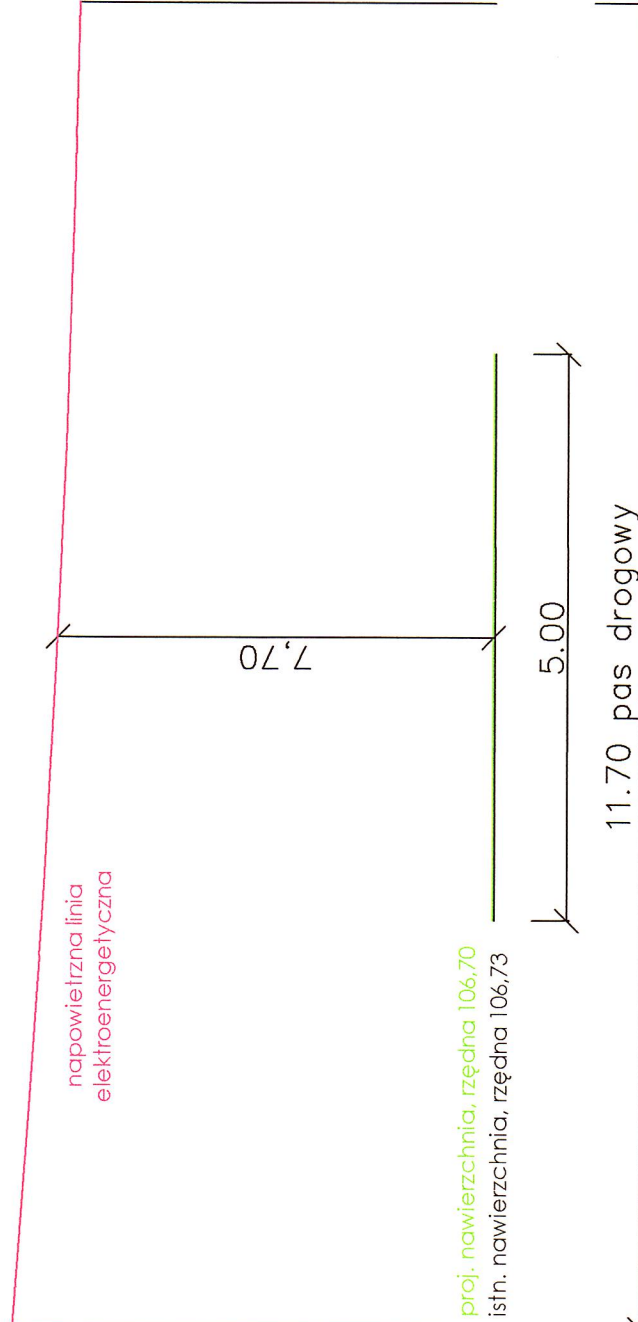


Uzgodniono w
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Data: 13.07.2018 r.
Podpis: [Signature]
Miejsce: [Signature]

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH JPM MILK PROTR ul. Śmiełowska 31, 89-200 Śubin NIP: 525-259-26 REGON: 141939 KRS: 000039100029		Faza: PW	
Inwestor: Gmina Koronowo, ul. Pół Złoty 1		nr rysunku: 3	
Objekt: Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bykowiec, gmina Koronowo		nr rysunku: 3	
Temat: Projekt przebudowy i modernizacji istniejącej linii napowietrznej i projektowania nawierzchni drogi - etap nr 1		nr rysunku: 3	
Funkcja: Linia i nawierzchnia		Specjalista i polska uprawnień	
Projektant: mgr inż. Piotr Miłk		numer uprawnień	
Sprawdził: mgr inż. Ewa Miłk		Uprawnienia budowlane do projektowania	
		dot. specjalności: 10000000000000000000	
		Wykazano w projekcie: 10000000000000000000	
		Wykazano w projekcie: 10000000000000000000	


⑦ km 0+002,70
temp. 25 °C

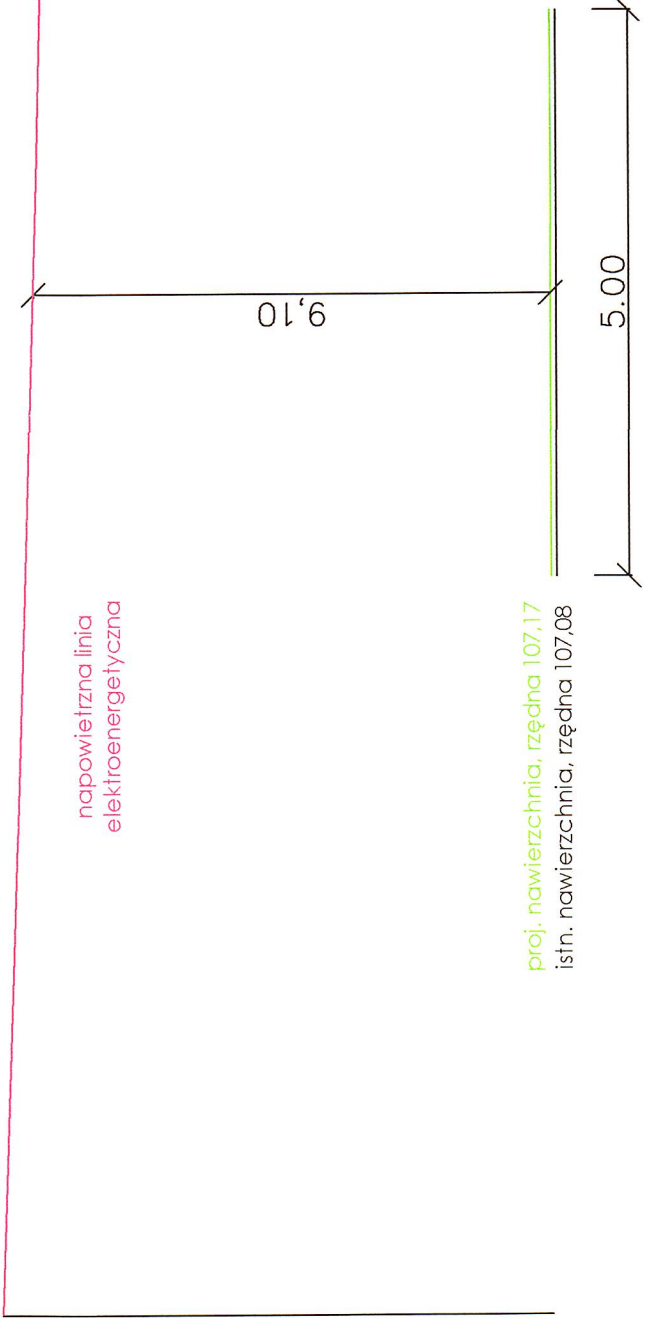


⑨ km 0+590,00
temp. 25 °C

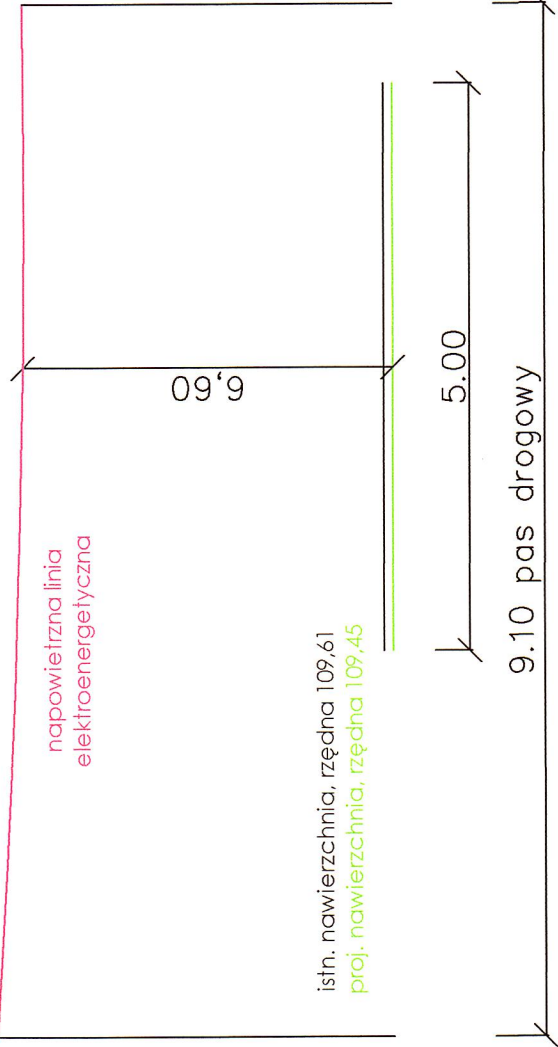


⑩ km 0+592,00
temp. 25 °C

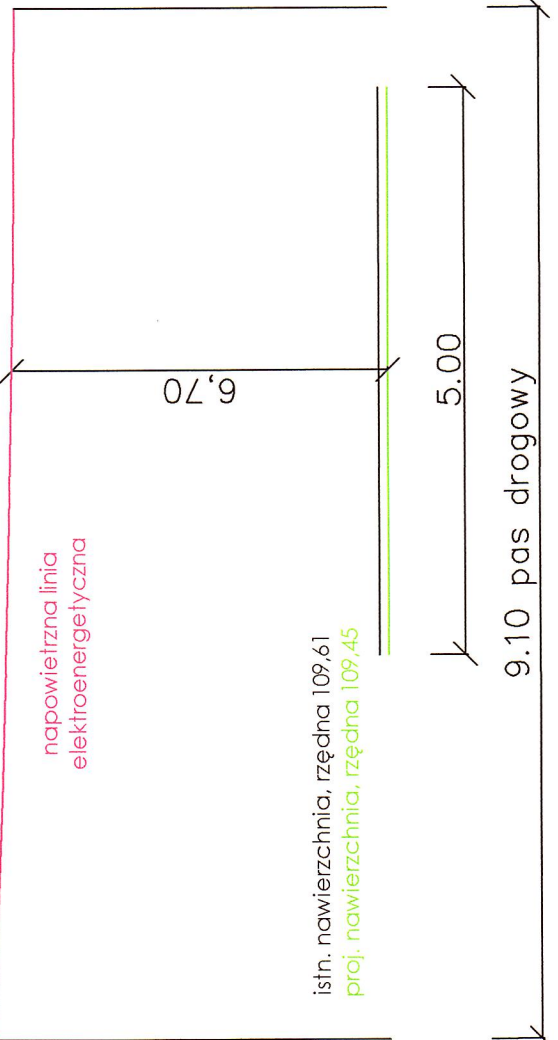


⑪ km 0+688,10
temp. 25 °C

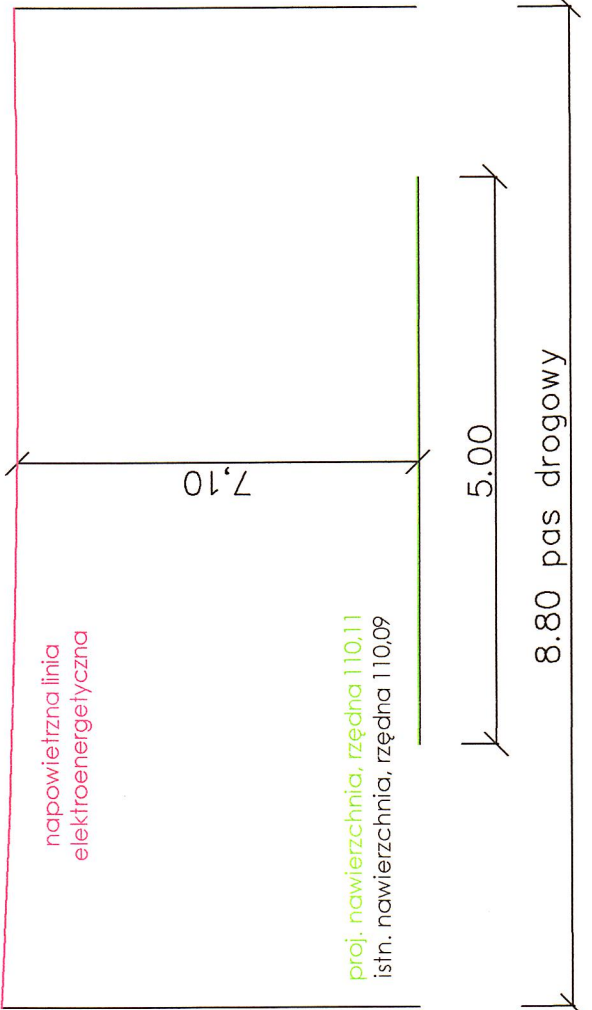

⑫ km 0+776,90
temp. 25 °C

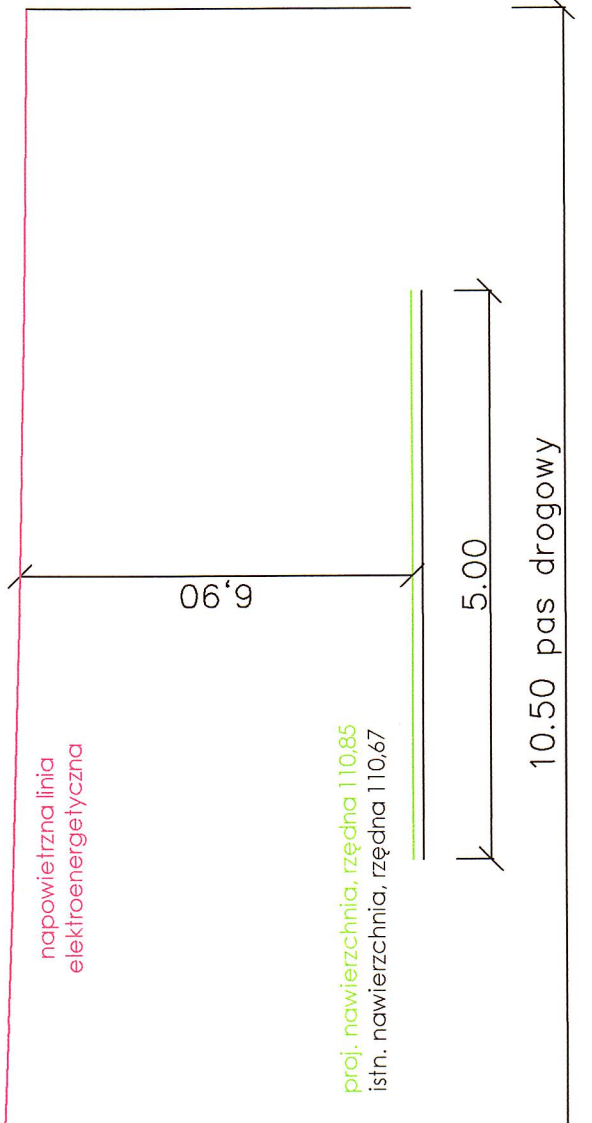


⑧ km 0+503,70
temp. 25 °C

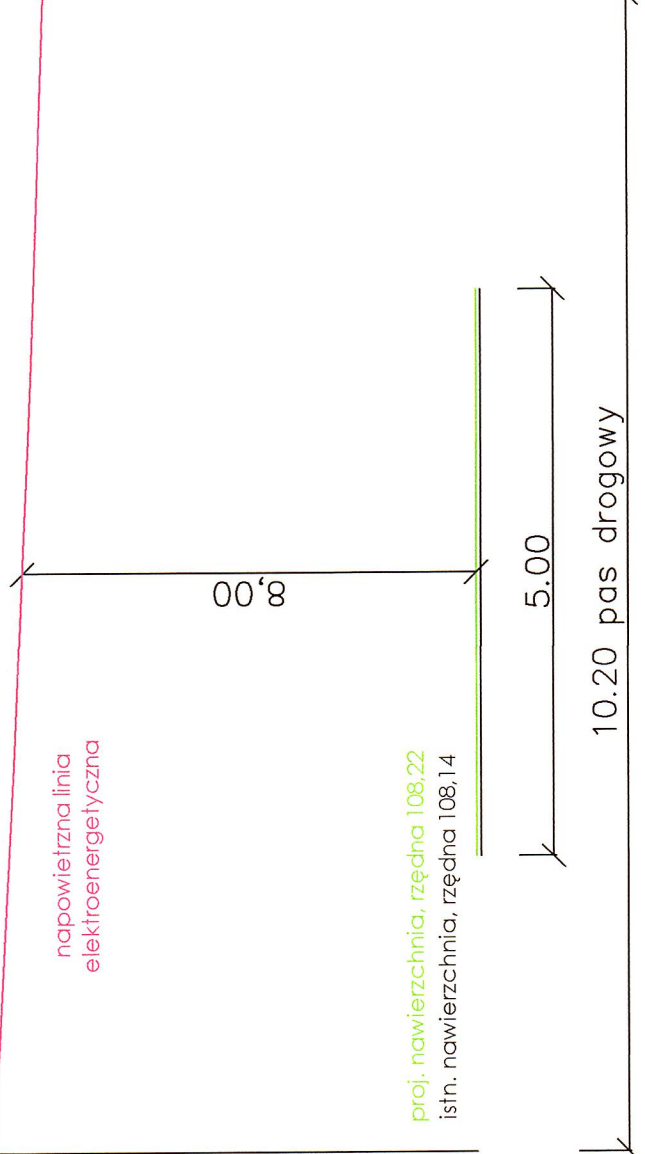

Uzgodniono w
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Dział Inżynierii i Techniki
dnia 23.07.2018 r.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH IERZANOWICZ, AMPI MILIK PIOTR
ul. Świdwiecka 31, 89-200 Świdwin
tel./fax: 54 340 35 36
tel. kom: 509 382 464
NIP: 565 109 36 21

Investor: Gmina Koronowo 84-010 Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1		Faza: PW	
Objekt: Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice, gmina Koronowo		nr rysunku: 4	
Trasę: Profil skrzyżowań przewodów istniejącej linii napowietrznej z projektowaną nawierzchnią drogi - arkusz nr 2		25.06.2018 r.	
funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i zakres uprawnień inżynier uprawnień	Podpis
projektant	mgr inż. Piotr Miłlik	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaldziedzinie drogowej KUP/0039/PCC/007	
razem z	mgr inż. Ewa Miłlik	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaldziedzinie drogowej KUP/0047/PCC/006	